


DETTAGLI TECNICI | SCALA 1:20

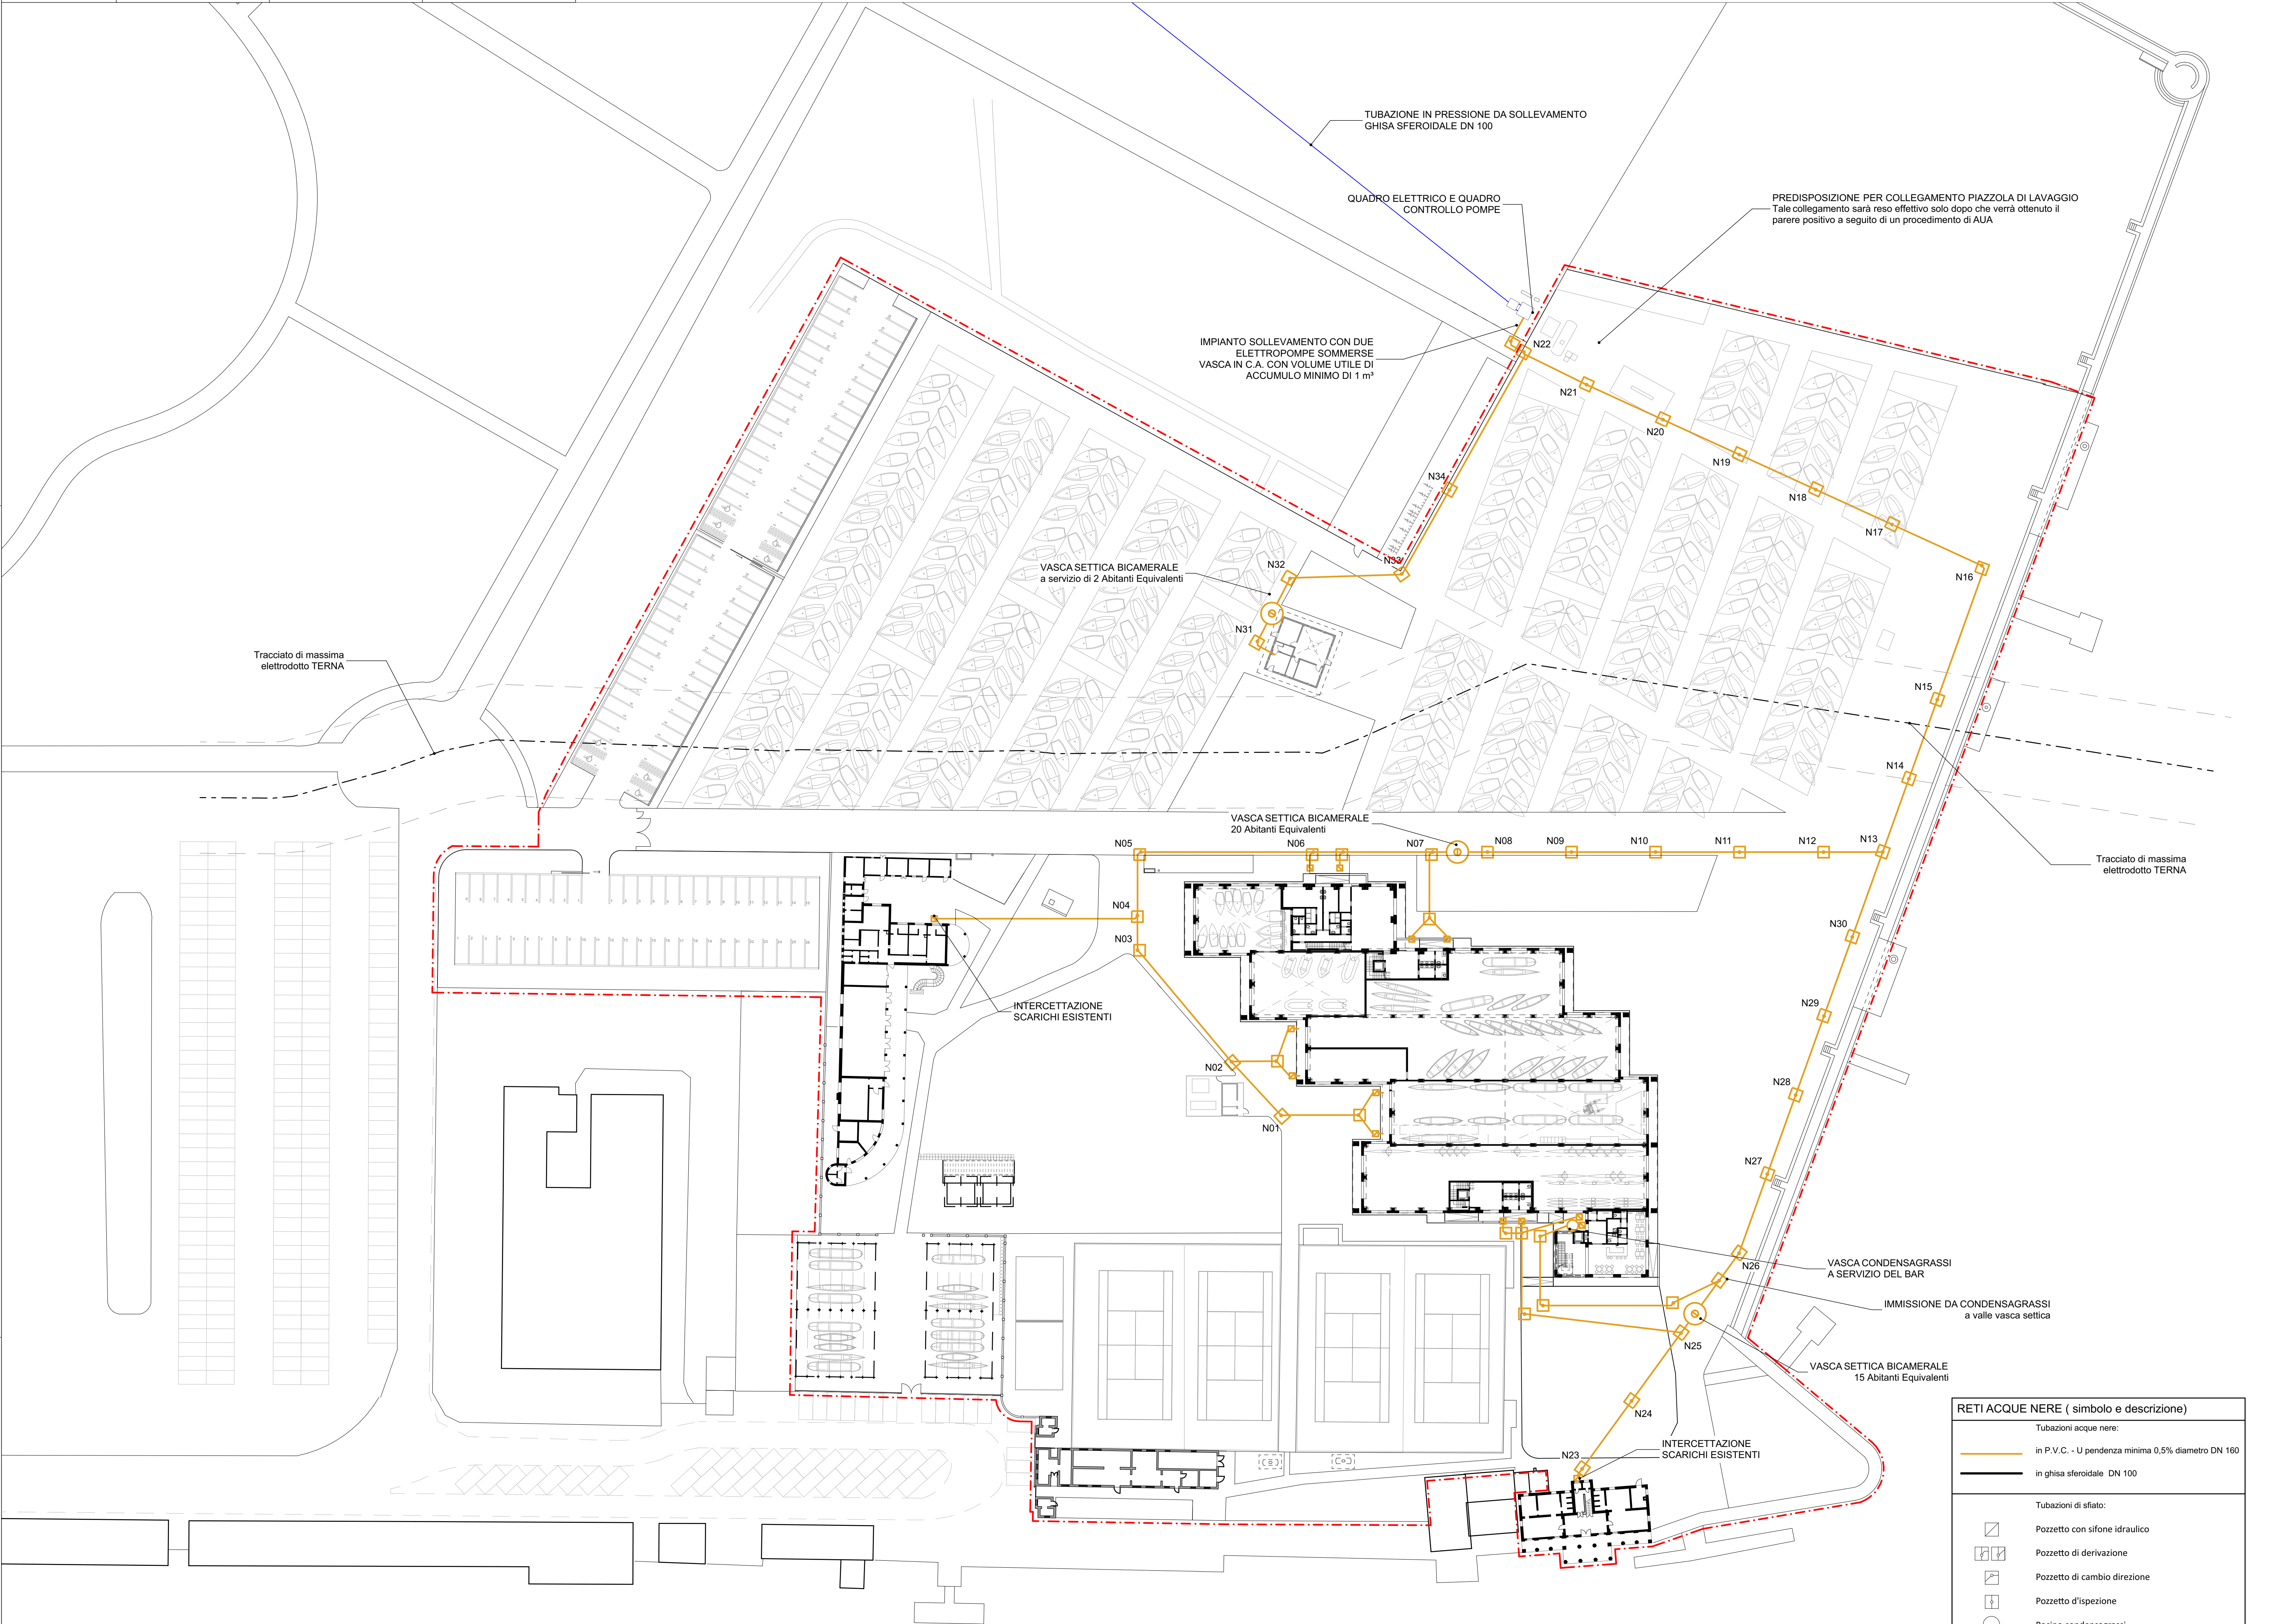

N.B. Massima attenzione dovrà essere posta nelle operazioni di scavo e nella posa delle infrastrutture in prossimità dell'elettrodotto TERNA. Nelle dettagliate operazioni di scavo e movimentazione di terreno in prossimità dell'elettrodotto dovranno essere svolte solo in presenza di personale TERNA. A tale proposito sarà necessario, preventivamente alle operazioni di scavo, richiedere a TERNA un tracciamento *in situ* del percorso dell'elettrodotto con ausilio di idonea strumentazione: le indicazioni riportate su questa tavola sono da ritenersi indicative della posizione del cavo stesso. In caso di movimentazione del terreno in prossimità del cavo stesso, al termine delle operazioni si dovrà ripristinare il ricoprimento in sabbia, eventuale struttura di protezione del cavo e nastri segnalatore, ed in generale tutte le indicazioni di posa fornite da tecnici TERNA.